

Se o armazenamento se alongar por alguns meses, o equipamento deve mensalmente passar por uma vistoria. Antes de ser utilizado, verificar: se o eixo do corpo de bomba está girando livremente; se as partes usinadas das peças cobertas pelo óleo protetor não possuem nenhuma oxidação; quando o motor possuir resistência de aquecimento, se a mesma permanece ligada enquanto o motor não está em funcionamento (vide manual do motor); o aperto dos bornes de ligação do motor.

Os eixos devem ser mantidos nas embalagens de fábrica até o momento de serem montados.

O corpo de bomba também deve permanecer na embalagem enviada de fábrica até o momento da montagem. Porém, quando o corpo de bomba for enviado com uma embalagem suporte (como demonstra a figura 02), por possuir um número grande de estágios (geralmente acima de 20), ele deve ser içado e posicionando na posição vertical através deste suporte, para que o corpo de bomba não sofra qualquer tipo de esforço de tração, e só então providenciar a retirada da embalagem suporte, e sua descida na captação seguindo então o procedimento normal de montagem com o auxílio das abraçadeiras.

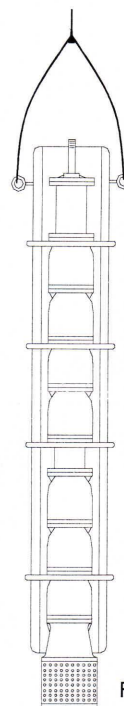


Fig. 02

		ITEM	PREP. POR: A. MENDES
		Nº.: <b>8.4.035514.01.035</b>	
0	EMIÇÃO	DATA: 17 JUN 2002	PAG.: 7 DE 21
REV.	DESCRIÇÃO		