1	2	3	4	5	6	7	8

BOMBA
DE
RECALQUE

3~ / 60 Hz / 220 V

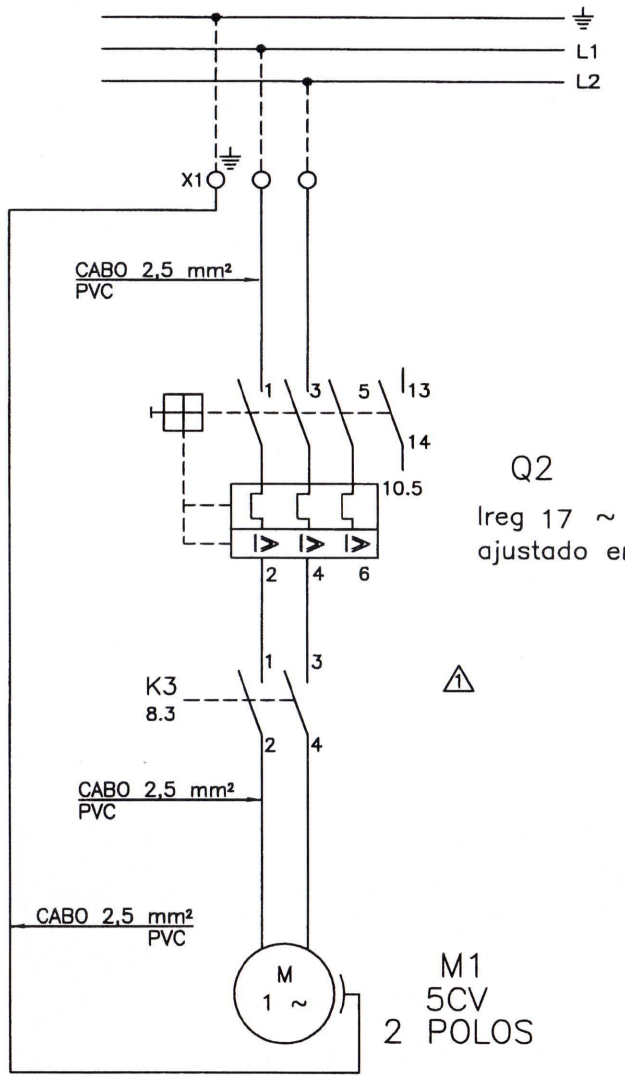

Q2

Ireg 17 ~ 23 A
ajustado em 22 A

⚠1

CODEVASF

APROVADO

APROVADO COM COMENTÁRIOS

CANCELADO

23/08/01

Engenheiro Eletricista
CREA/DF n.º 4.825-D

CABOS NÃO COTADOS
SERÃO DE 1,5 mm² – PVC

C:\DEPPROJ\LIQUIDO\COMANDO PI\01W9139A\W9139.07-4D6.dwg

REVISÃO: 1 – 20/07/01 – Patricia	ELETELE	DATA: 11/07/01 DES.: Patricia VERIF.:	TÍTULO: DIAGRAMA TRIFÁSICO SISTEMA DE ARRANQUE	EQUIPAMENTO: EF1–2	PROJETO: 01W9139A	FOLHA: 07/18
				ESCALA: ——	DESENHO Nº.: W9139.07–4D6	