

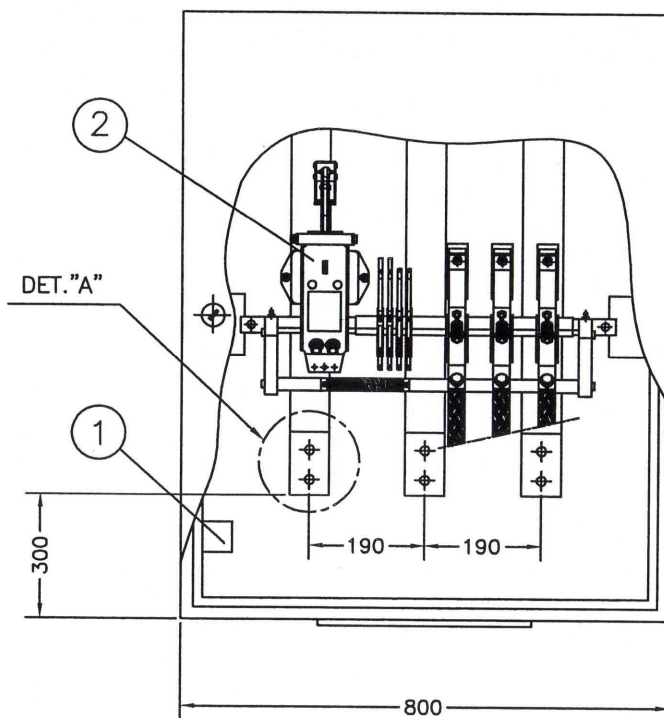



VISTA FRONTAL


DETALHE "A"  
TERMINAL DE LIGAÇÃO

VISTA LATERAL

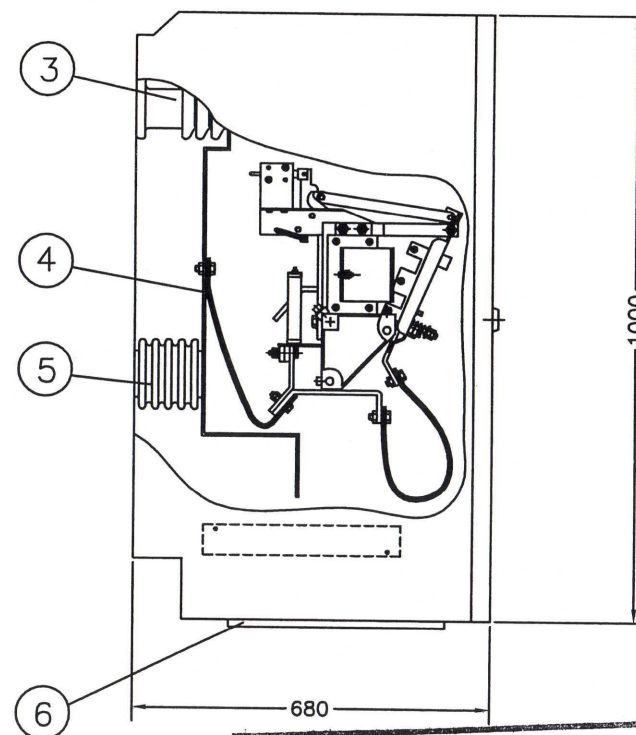

<b>CODEVASF</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	ACEVADO
<input type="checkbox"/>	APROVADO COM COMENTÁRIOS
<input type="checkbox"/>	COMENTADO
23/08/07	
DIMENSÕES EM MILÍMETROS	

  
**Engenheiro Eletricista**  
 CREA/DF n.º 4.325-D

2		DISPOSITIVO DE CURTO CIRCUITO – K6		3		BUCHA DES. 182F4D1–FL.02		6		FURO DE 250x350 COM FLANGE CEGO	
1		DESUMIDIFICADOR – R2		4		BARRAMENTO DE 1/4" x 3"		5		ISOLADOR 5KV – REF.: STA. TEREZINHA 10.120	
N°		CÓDIGO		N°		CÓDIGO		N°		CÓDIGO	
REVISÃO:						DATA: 11/07/01		TÍTULO		EQUIPAMENTO:	
						DES.: Patricia		PAINEL DO DISPOSITIVO DE CURTO CIRCUITO		EF1–2	
						VERIF.:				PROJETO:	
										01W9139A	
										FOLHA:	
										16/18	
										DESENHO Nº.:	
										W9139.16–4D6	