


# REDE DO POÇO (D=2")



Item	Descrição	Qtd.
1	BOMBA SUBMERSA	1
2	TUBO EDUTOR 2" PVC ROSCÁVEL	Var.
3	LUVA EDUTORA EM FERRO GALVANIZADO, ROSCÁVEL 2"	Var.
4	TAMPA PARA POÇO 6"	1
5	CURVA FERRO GALV. 90°, ROSCA MACHO, REF. 2"	1
6	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, ROSCA FÊMEA REF. 2"	1
7	NIPEL FERRO GALV. ROSCA 2"	1
8	UNIÃO FERRO GALV. ROSCA FÊMEA 2"	1
9	TUBO EDUTOR 2" PVC ROSCÁVEL - 1M	1
10	CURVA FERRO GALV. 45°, ROSCA FÊMEA, REF. 2"	2
11	TUBO EDUTOR 2" PVC ROSCÁVEL	Var.
12	ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL 2" X 50MM LISO	1
13	TUBO PVC IRRIGA COR AZUL 6 m X 50MM	0

01	Formatação	Cleomenes			09/2.017
Original	Inicial	Renato			08/2.017
REVISÃO	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	DESENHO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DATA

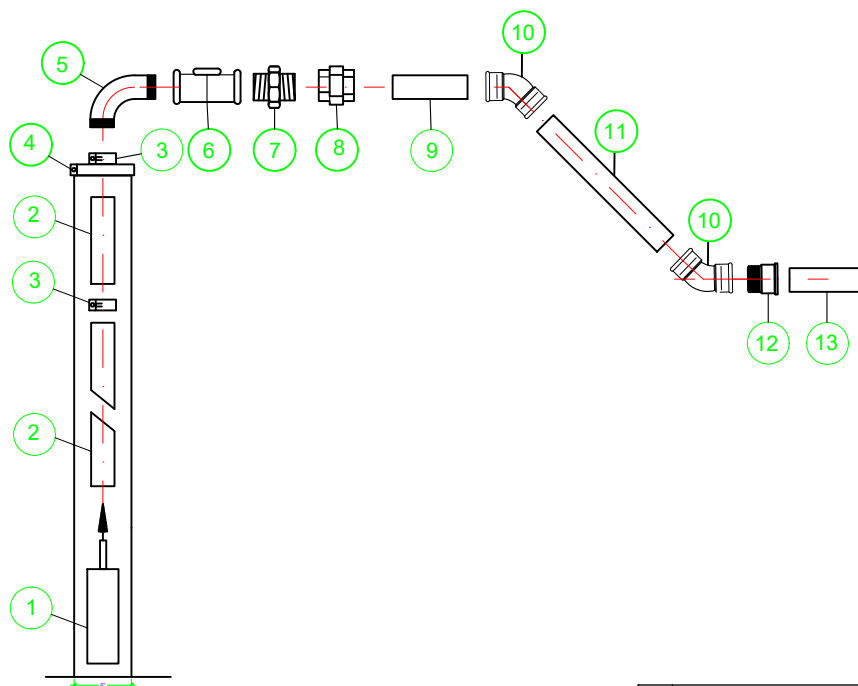

**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**

PROJETO:

**PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES**

PLANTA:

**DETALHAMENTO DE PROJETO  
REDE DO POÇO**

PRANCHA:

**7/19**

ESCALA:

**1 / 100**

DATA:

**02/10/19**

ELABORAÇÃO:

**CODEVASF - 2ªSR/GRD**

DESENHO:

**PATRÍCIA CARDOSO DOURADO**  
ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
CAD - 112.520-6

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

**PATRÍCIA CARDOSO DOURADO**  
ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
CAD - 112.520-6